

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導
環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	4 年 1 班 14 號 姓名： <u>張 好 榛</u>
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

**使用瓦斯器具時
記得保持室內通風
避免一氧化碳中毒**



- ① 居住在大樓的家庭，熱水器應裝「強制排氣」型的，避免一氧化碳中毒。
- ② 風再強、雨再大、天再冷，使用瓦斯器具時應該隨時保持與戶外有良好通風（即要開窗對流）。

說明：學生回饋處（也可以用圖畫表達）

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。



106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導

環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	4 年 1 班 7 號 姓名：張秉謙
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）



要開門開窗

1. 可定期用肥皂水檢驗各接頭處是否有漏氣。
2. 發生有漏氣現象不可使用電器類(如風扇用電的)排風。避免電氣火災。

說明：學生回饋處(也可以用圖畫表達)

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。



106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導

環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	<u>四年一班</u> <u>17</u> 號 姓名： <u>馮子璇</u>
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

1. 小心湯汁溢出，淹熄火燄。
2. 瓦斯使用後，外出就寢前請關閉瓦斯。
3. 炊煮時，請留意火燄不要被風吹熄。

外出時牢記關瓦斯
煮湯時或燒水時不要裝太滿以免水被溢出的湯或水洗熄，而產生漏氣

說明：學生回饋處（也可以用圖畫表達）

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。



106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導
環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	四年 一 班 21 號 姓名：董彤恩
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）



說明：學生回饋處(也可以用圖畫表達)

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。



106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導
環境教育主題：災害防救


校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	4年 1班 5號 姓名：周品宏
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

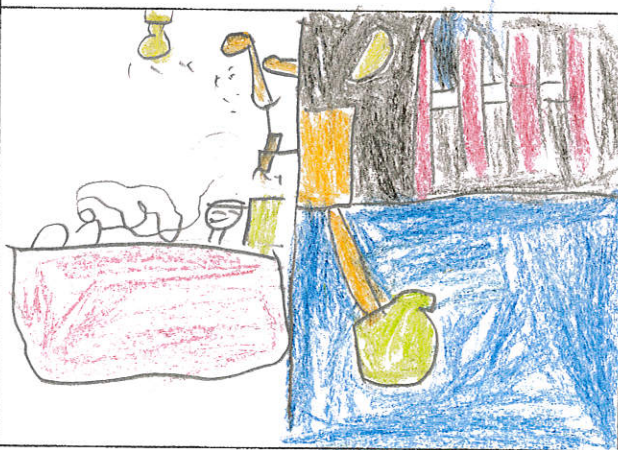

要保持環境的通風：
 避免陽台違規使用、加裝
 門窗、紗窗不潔或晒大量衣
 服等情形。

說明：學生回饋處(也可以用圖畫表達)

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。



106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導

環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	<u>四</u> 年 <u>一</u> 班 <u>18</u> 號 姓名： <u>盧昇達</u>
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

要防止一氧化碳就要
做到「五要」。
中毒

瓦斯管要定期檢修。

說明：學生回饋處(也可以用圖畫表達)

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導
環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	4 年 1 班 1 號 姓名：楊政憲
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

我們已經把熱水器裝在外面了	家中熱水器裝設在外面，且安裝合格大品牌之熱水器
---------------	-------------------------

說明：學生回饋處(也可以用圖畫表達)

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導

環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	3 年 1 班 6 號 姓名： <u>李程</u>
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		
當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有<u>無色、無味</u>的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。 1. 要保持環境的「<u>通風</u>」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。 2. 要使用安全的「<u>品牌</u>」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。 3. 要選擇正確的「<u>型式</u>」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。 4. 要注意安全的「<u>安裝</u>」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。 5. 要注意平時的「<u>檢修</u>」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。			
說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）			
看看瓦斯是否裝在外面		第①看瓦斯是否連著瓦斯管(或是破洞)都要看 ②瓦斯中毒瓦斯是否漏氣,用泡沫用。	
說明：學生回饋處(也可以用圖畫表達)		說明：家長回饋處	

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導

環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	四年一班 20 號 姓名：陳靖瑩
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

一氧化碳=瓦斯

1. 更換老舊瓦斯管線
2. 加強空氣「通風」。

說明：學生回饋處（也可以用圖畫表達）

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導

環境教育主題：災害防救


校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	<u>四年一班</u> <u>9</u> 號 姓名： <u>林政鋒</u>
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

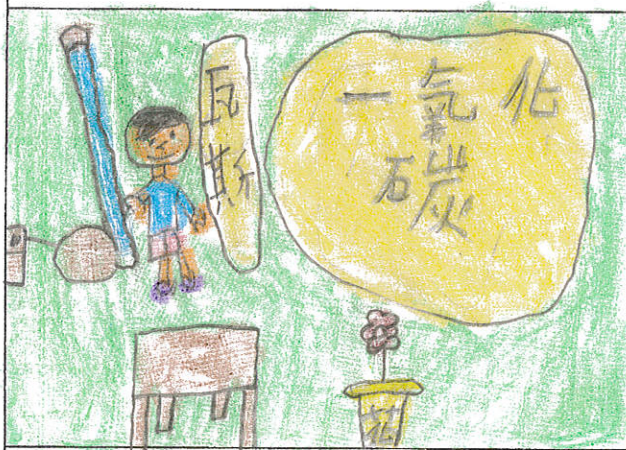

熱水器不能安裝在室內

說明：學生回饋處（也可以用圖畫表達）

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導
環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	四年一班 15 號
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

機車會造成一氧化碳來，所以不要多騎機車，要多走路、騎車。

煮東西、出門、睡覺時，都需要注意瓦斯桶要關好，要保持通風。



說明：學生回饋處（也可以用圖畫表達）

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導
環境教育主題：災害防救


校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	四年 一 班 13 號 姓名：黃子容
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

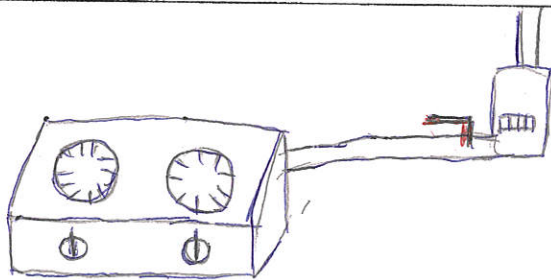

瓦斯要確實關好

睡前或外出前要檢查瓦斯
 是否有確實關閉，並養成
 關閉燃氣供應開關的
 習慣。

說明：學生回饋處（也可以用圖畫表達）

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導

環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學


實施年級	全校	參與班級	<u>4</u> 年 <u>1</u> 班 <u>12</u> 號 姓名： <u>陳亭妤</u>
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

要把窗戶打開！

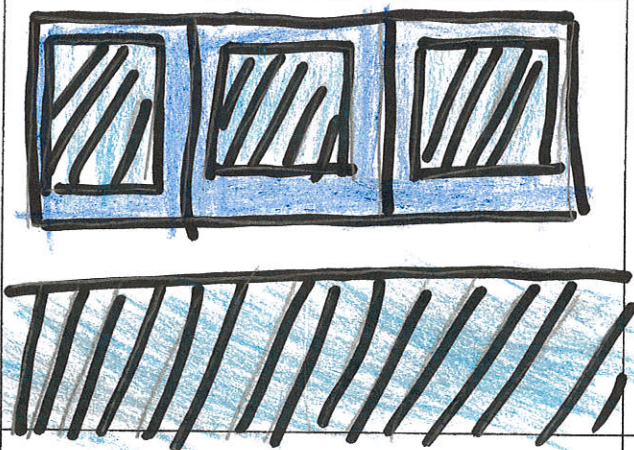

環境教育主題：災害應變是很好
的教育宣導，提早讓孩子有危
機處理的認知。

說明：學生回饋處（也可以用圖畫表達）

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導

環境教育主題：災害防救


校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	<u>四年一班</u> 號 姓名： <u>林陽生</u>
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

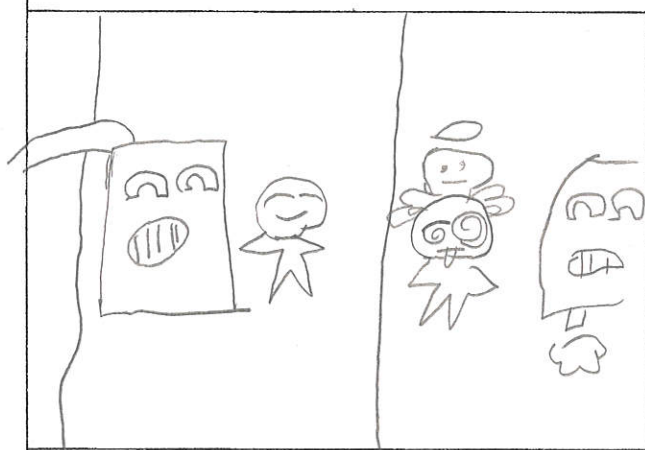	一氧化碳的無色無味， 很容易令人忽略而造成 傷害。確實遵守五要原 則才能一家平安。
---	--

說明：學生回饋處(也可以用圖畫表達)

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導
環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	<u>四年一班</u> 號 姓名： <u>陳書成</u>
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）



說明：學生回饋處（也可以用圖畫表達）

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導

環境教育主題：災害防救


校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	<u>四年一班</u> <u>3</u> 號 姓名： <u>李曜宇</u>
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		

當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。

1. 要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。
2. 要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。
3. 要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。
4. 要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。
5. 要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）

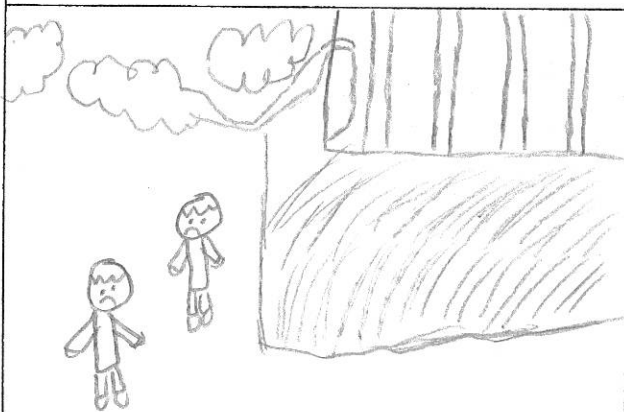

說明：學生回饋處(也可以用圖畫表達)

說明：家長回饋處

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。

106 年度「防範一氧化碳中毒」聯絡簿宣導

環境教育主題：災害防救

校名：新北市育林國民小學

實施年級	全校	參與班級	106 年 一 班 11 號 姓名： <u>宋育瑋</u>
實施日期	106 年 9 月 1 日至 10 月 1 日		
實施方式	聯絡簿宣導		
當我們聞到瓦斯外漏的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手-「一氧化碳」，卻往往會因其具有無色、無味的特性而遭忽視，以致不幸事故層出不窮。如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。 1. 要保持環境的「<u>通風</u>」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。 2. 要使用安全的「<u>品牌</u>」：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。 3. 要選擇正確的「<u>型式</u>」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。 4. 要注意安全的「<u>安裝</u>」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「<u>安裝</u>」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。 5. 要注意平時的「<u>檢修</u>」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。			
說明：防範一氧化碳中毒宣導（內政部消防署）			
要隨時檢查瓦斯器具並 注意通風、安裝處也要留 意才行。			
說明：學生回饋處(也可以用圖畫表達)		說明：家長回饋處	

1. 更多宣導可至內政部消防署全球資訊網查尋。
2. 各班請優選三張送至事務組領獎。